

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

для защиты универсальных
кабельных проходок
с огнестойкими компонентами
ОБО Беттерманн



- **Локализация** очага возгорания
- **Защита** от распространения высокой температуры и продуктов горения
- **Сохранение работоспособности** кабельной линии при пожаре

Решения соответствуют требованиям:

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».

Федеральному закону № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности», статья 82, пункт 7.

ТР ЕАЭС 043/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

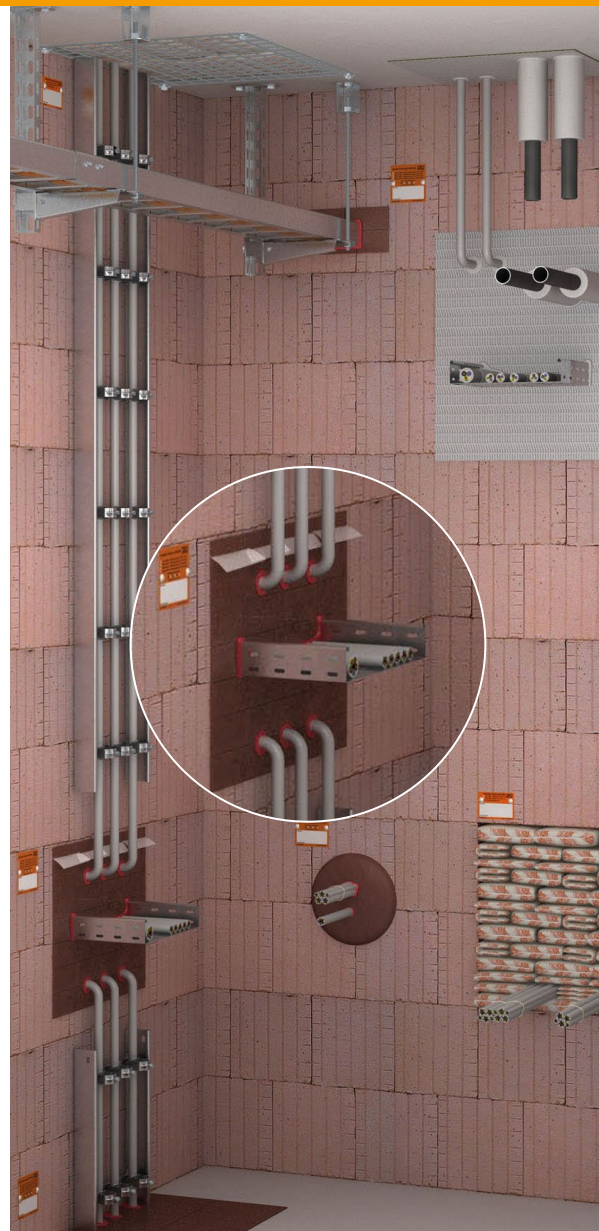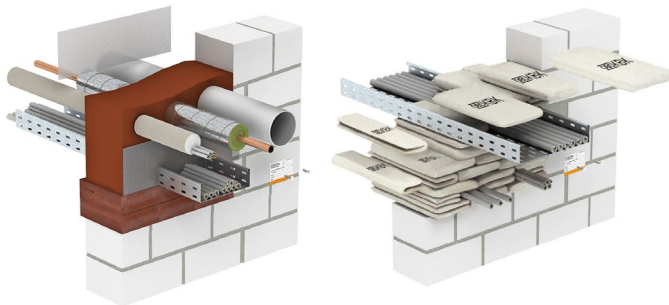

• Двухкомпонентная огнезащитная пена FBS-S

7203800_V1

Объём выхода пены — более 4 литров:
больше объём, ниже цена за 1 мл
по сравнению с аналогами

• Дополнительные смесительные трубки FBS-M

7203803_V1 (2 шт. в комплекте)

• Пистолет для экстракции огнезащитной пены FBS-S

7203806_V1

• Огнезащитный блок FBA-B200-14

7202505_V1

- Для заделки больших проёмов
- Лёгкий монтаж дополнительных кабелей
- Не требует специального инструмента

• Огнезащитное покрытие ASX-E

7202312_V1

- Терморасширяющееся покрытие на водной основе для предотвращения распространения огня по кабельным линиям
- 1 упаковка (10 кг) — для площади до 8 м²
- Высокая адгезия к базовым материалам и производным: бетон, металл, гипсокартон, кирпич, ПВХ, резина, минеральная (каменная) вата

• Подушка огнезащитная KBK-2

7202709 — 350x120x10

7202725_V1 — 350x170x23

7202741 — 350x170x40

- Решение для постоянной и временной заделки огнестойких кабельных проходок в стенах, плитах перекрытий, перегородках
- Возможно повторное использование



7203800_V1



7203806_V1



7202505_V1



7202312_V1



ОГНЕСТОЙКИЕ СИСТЕМЫ

для эвакуации и спасения

поддерживают подачу энергии для:

- аварийного освещения
- пассажирских лифтов с системой управления при пожаре
- аварийной и пожарной сигнализации, системы звукового оповещения
- систем естественного дымоудаления


для борьбы с пожаром

обеспечивают работу:

- систем повышения давления подачи воды для тушения пожара
- механических систем дымоудаления
- дымозащитных напорных установок
- лифтов для подразделений противопожарной службы
- системы аварийного энергоснабжения

ОГНЕСТОЙКИЕ КОРОБКИ С КЕРАМИЧЕСКИМИ КЛЕММАМИ

- **IK07** — высокая ударопрочность
- **IP66** — полная защита от пыли и сильных струй воды, падающих под любым углом
- **Специальное крепление** к любым типам кабельных лотков — быстрый и простой монтаж
- **Удобный тросик** поможет не потерять крышку

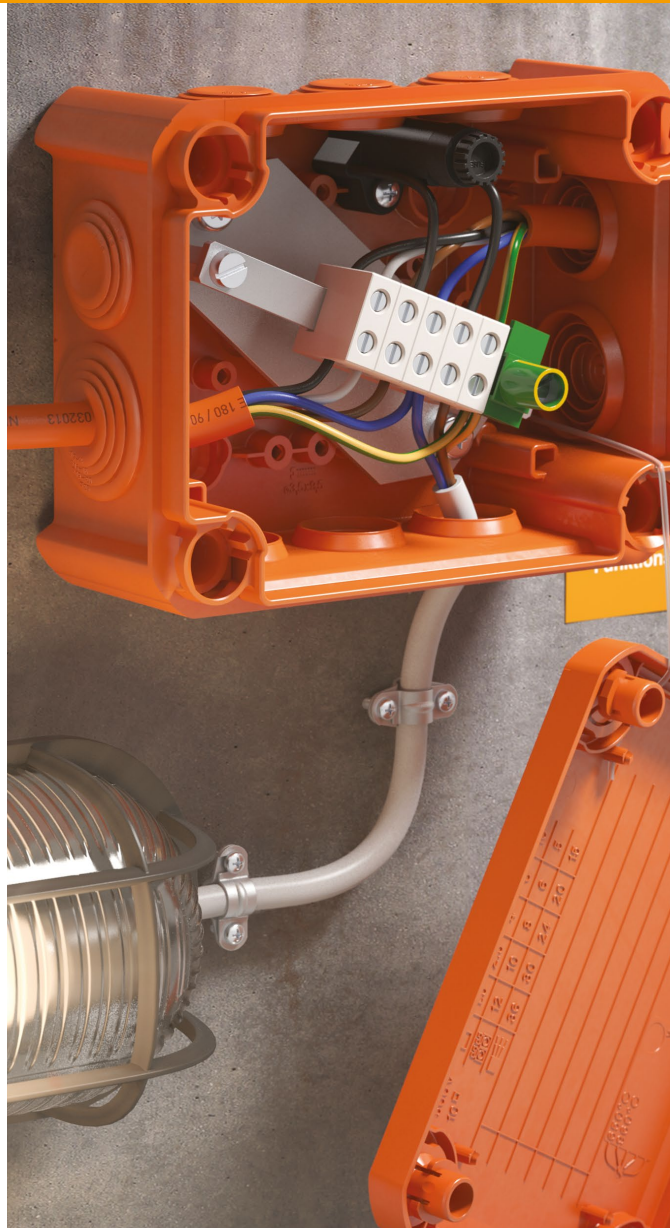

• Огнестойкие коробки:

T 100 E 4-5 сплошная стенка, клеммы 5x8 мм ²	7205510
T 100 ED 4-5 мембранные вводы, клеммы 5x4 мм ²	7205513
T 100 ED 6-5 мембранные вводы, клеммы 5x6 мм ²	7205530
T 100 ED 10-5 мембранные вводы, клеммы 5x10 мм ²	7205533
T 100 ED 6-5 A внешняя крепежная пластина, клеммы 5x6 мм ²	7205540
T 100 ED 10-5 A внешняя крепежная пластина, клеммы 5x10 мм ²	7205543
T 100 ED 44 AD внешняя крепежная пластина, клеммы 4x4 мм ²	7205764
T 100 ED 06 A внешняя крепежная пластина, клеммы 4x6 мм ²	7205740

Соответствуют ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний» и Федеральному закону № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.

Сертифицировано производителями кабеля:
ООО КЗ «Энергия», ООО НПП «Спецкабель»,
АО «СПКБ «Техно», АО «Электропровод».

• Клеммы огнестойкие наборные ТК

7205700 — 4 мм ²	7205704 — 10 мм ²
7205702 — 6 мм ²	7205706 — 16 мм ²

• Маркировочная табличка на русском языке 6838146_V1

Простое решение для выполнения требований контролирующих организаций — дата монтажа проходки и наименование монтажной организации

